

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № дщдл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

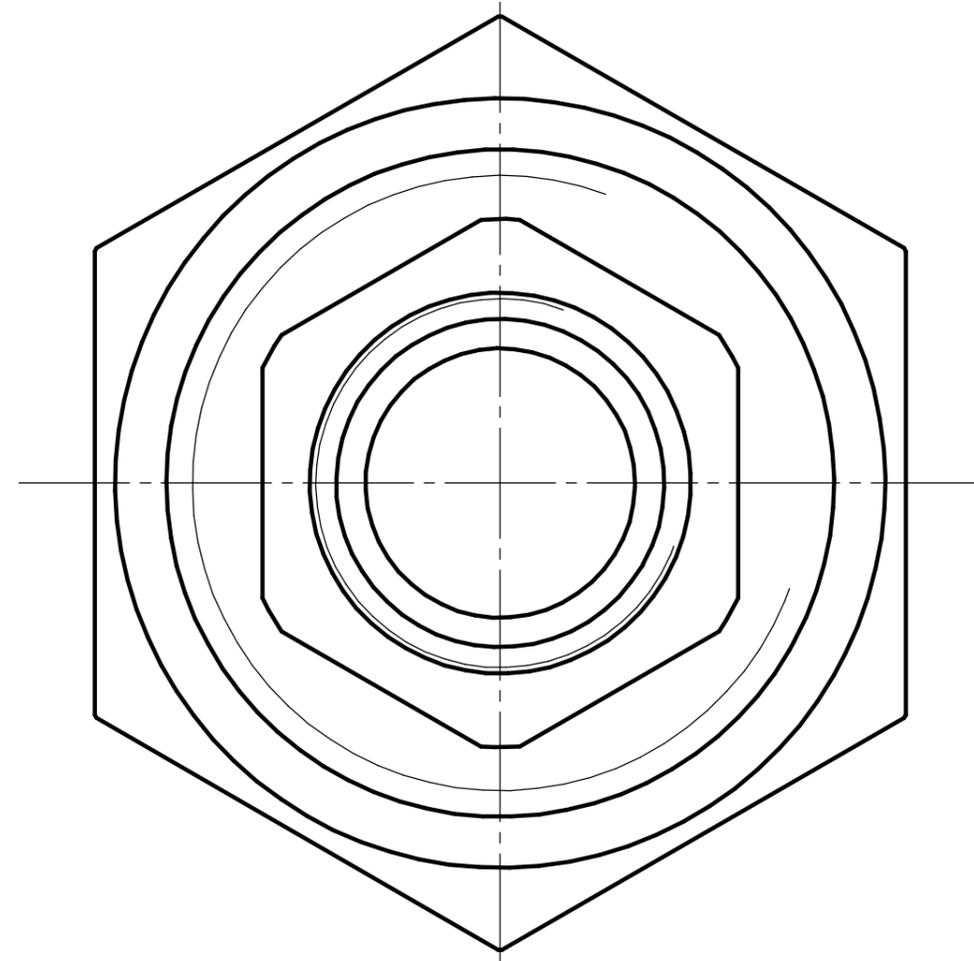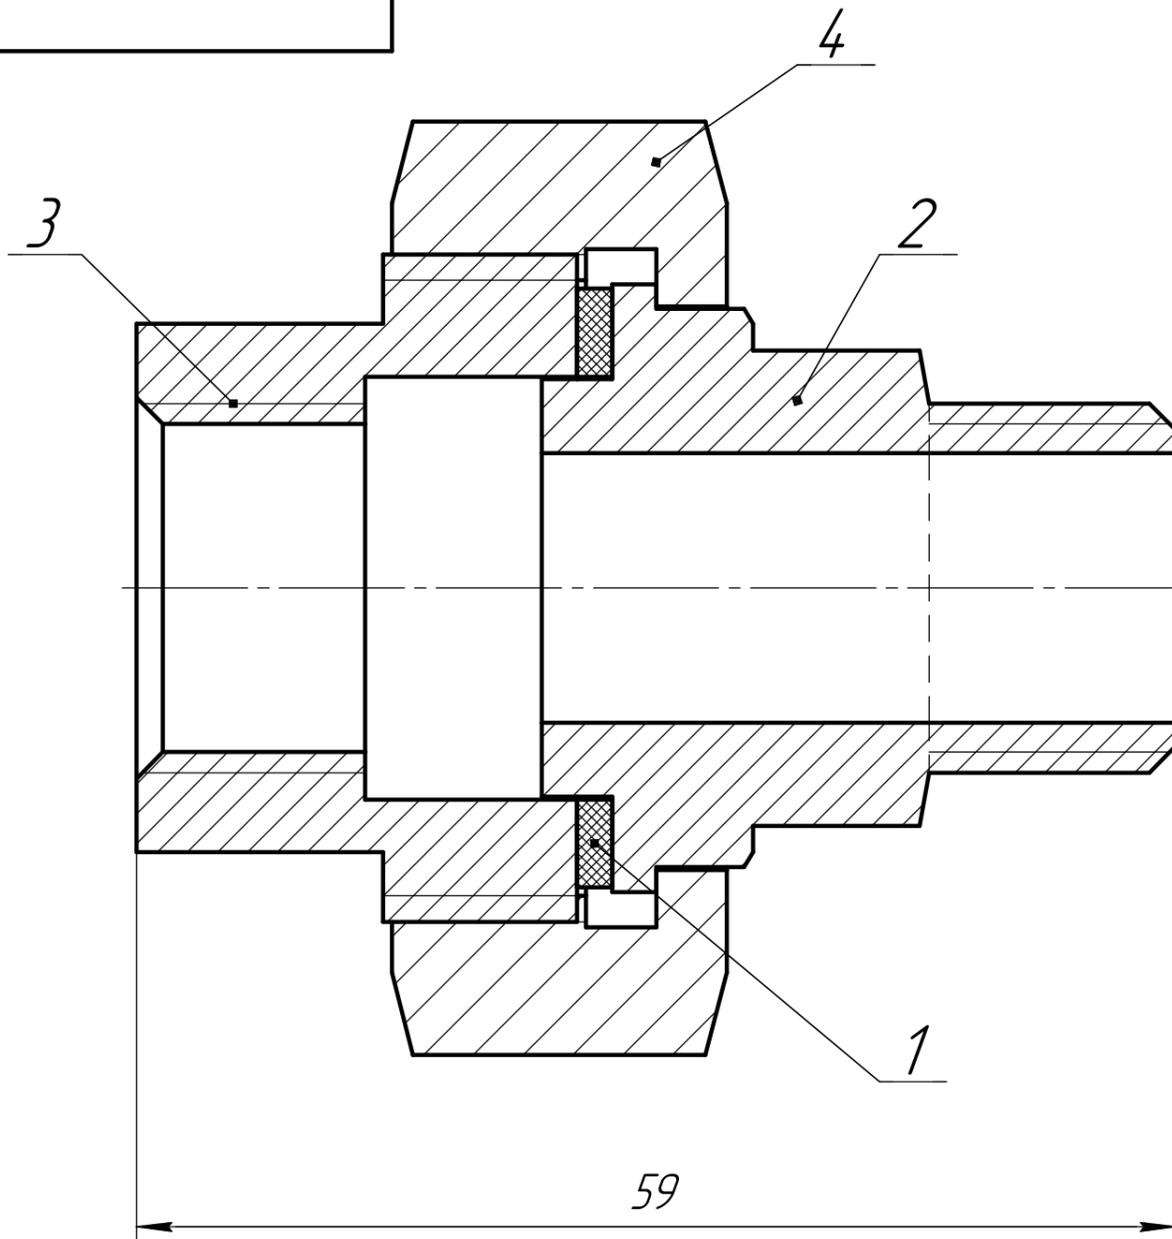

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание			
				Детали					
		5		Прокладка DN15	1				
		6		Муфта СВ DN15	1				
		7		Муфта DN15 G1/2	1				
		8		Гайка DN15	1				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Американка нр/вр ДН 15				
Разраб.							Лит.	Масса	Масштаб
Проб.								0,32	2,5:1
Т.контр.							Лист	Листов	1
Н.контр.									
Утв.									

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

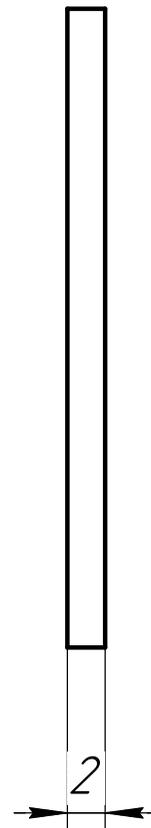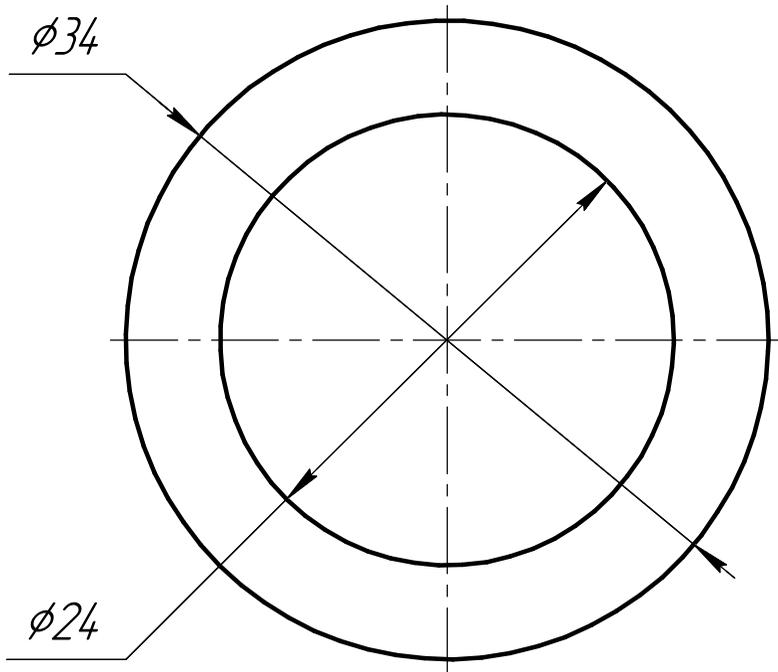



1 Н12, h12, ± $\frac{IT12}{2}$.
 2 Материал: Лист 2 Пронит

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Прокладка DN15
 Паронит ПОН ГОСТ 481-80

Лит.	Масса	Масштаб
	0	2,5:1
Лист	Листов	1

$\sqrt{Ra\ 6,3}$

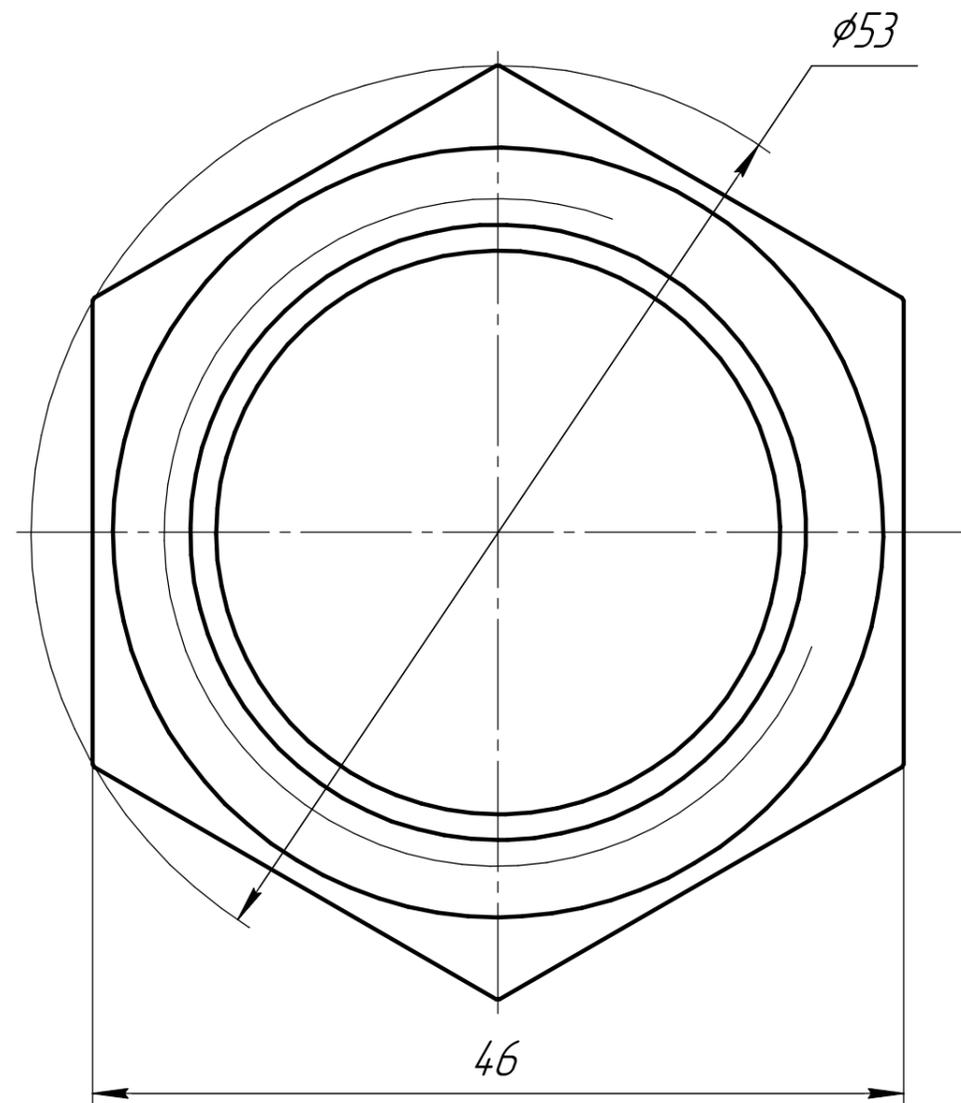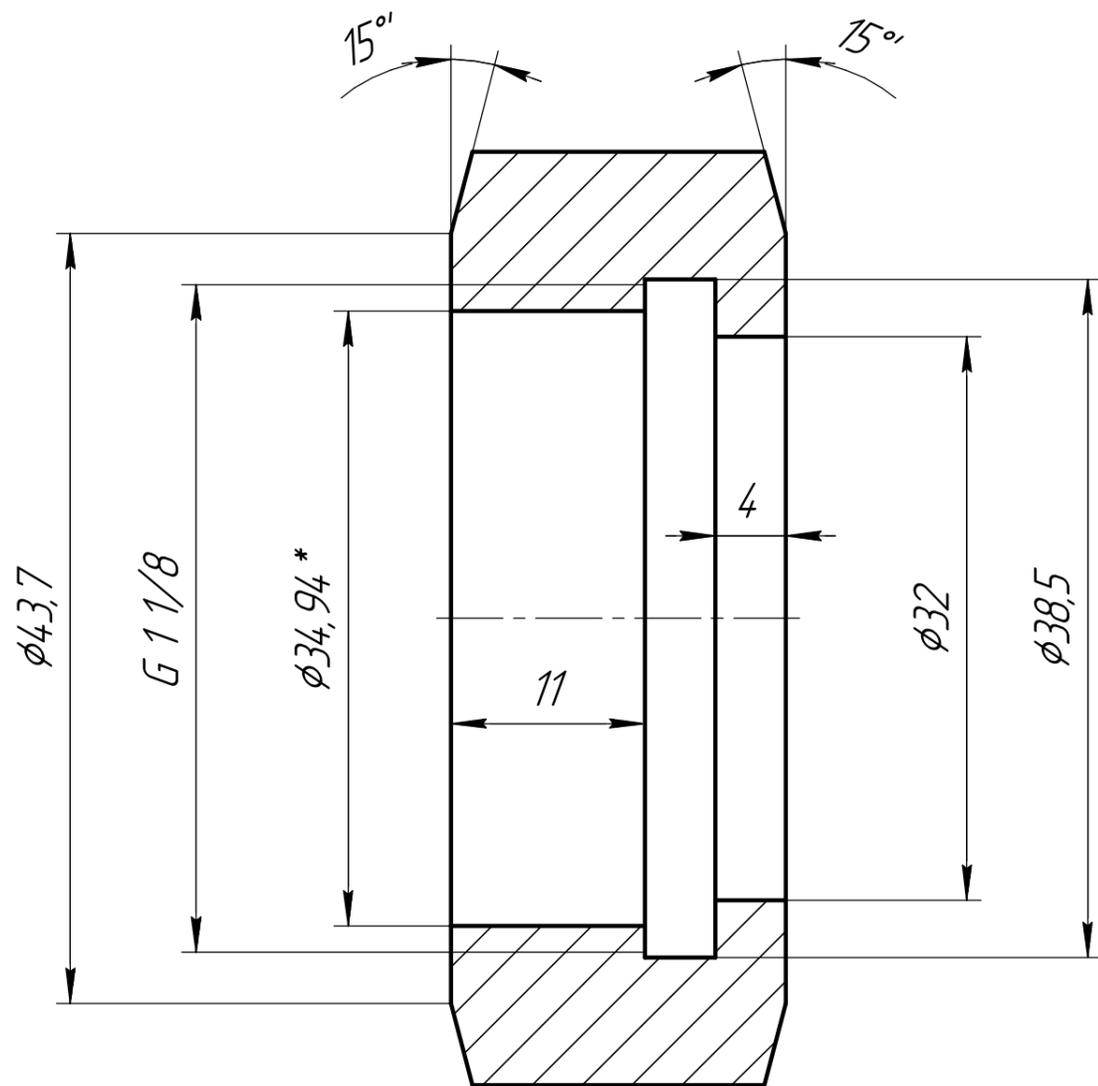

- 1 H12, h12, $\pm \frac{IT12}{2}$.
- 2 Материал: круг $\phi 55$ сталь
- 3 * Размер для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гаўка DN15	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							0,13	2,5:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дцкл.



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.



$\sqrt{Ra\ 6,3}$

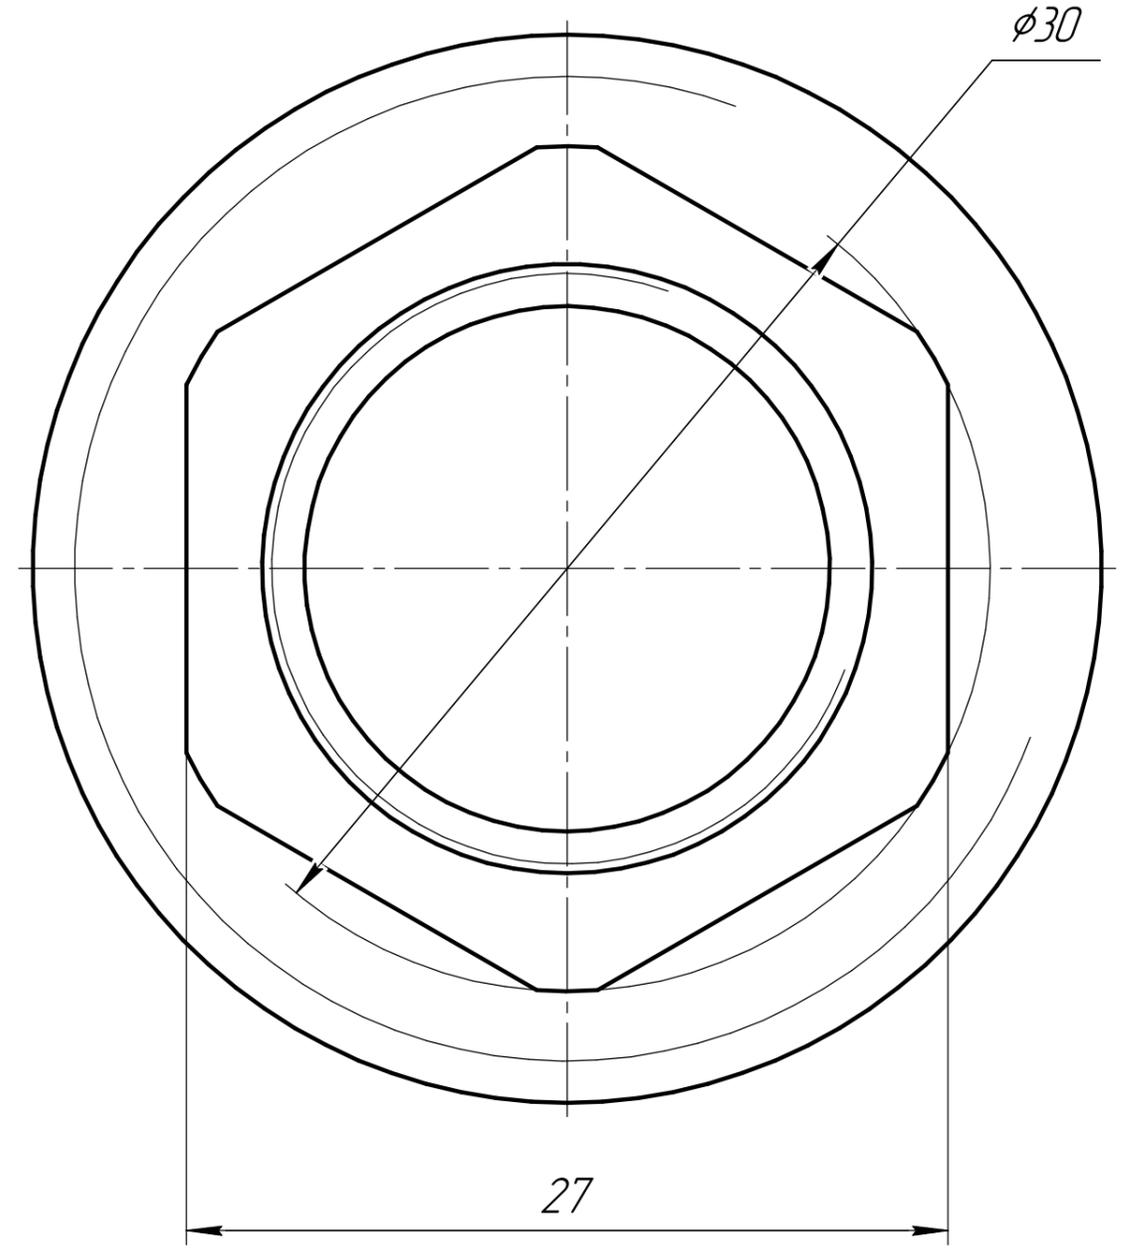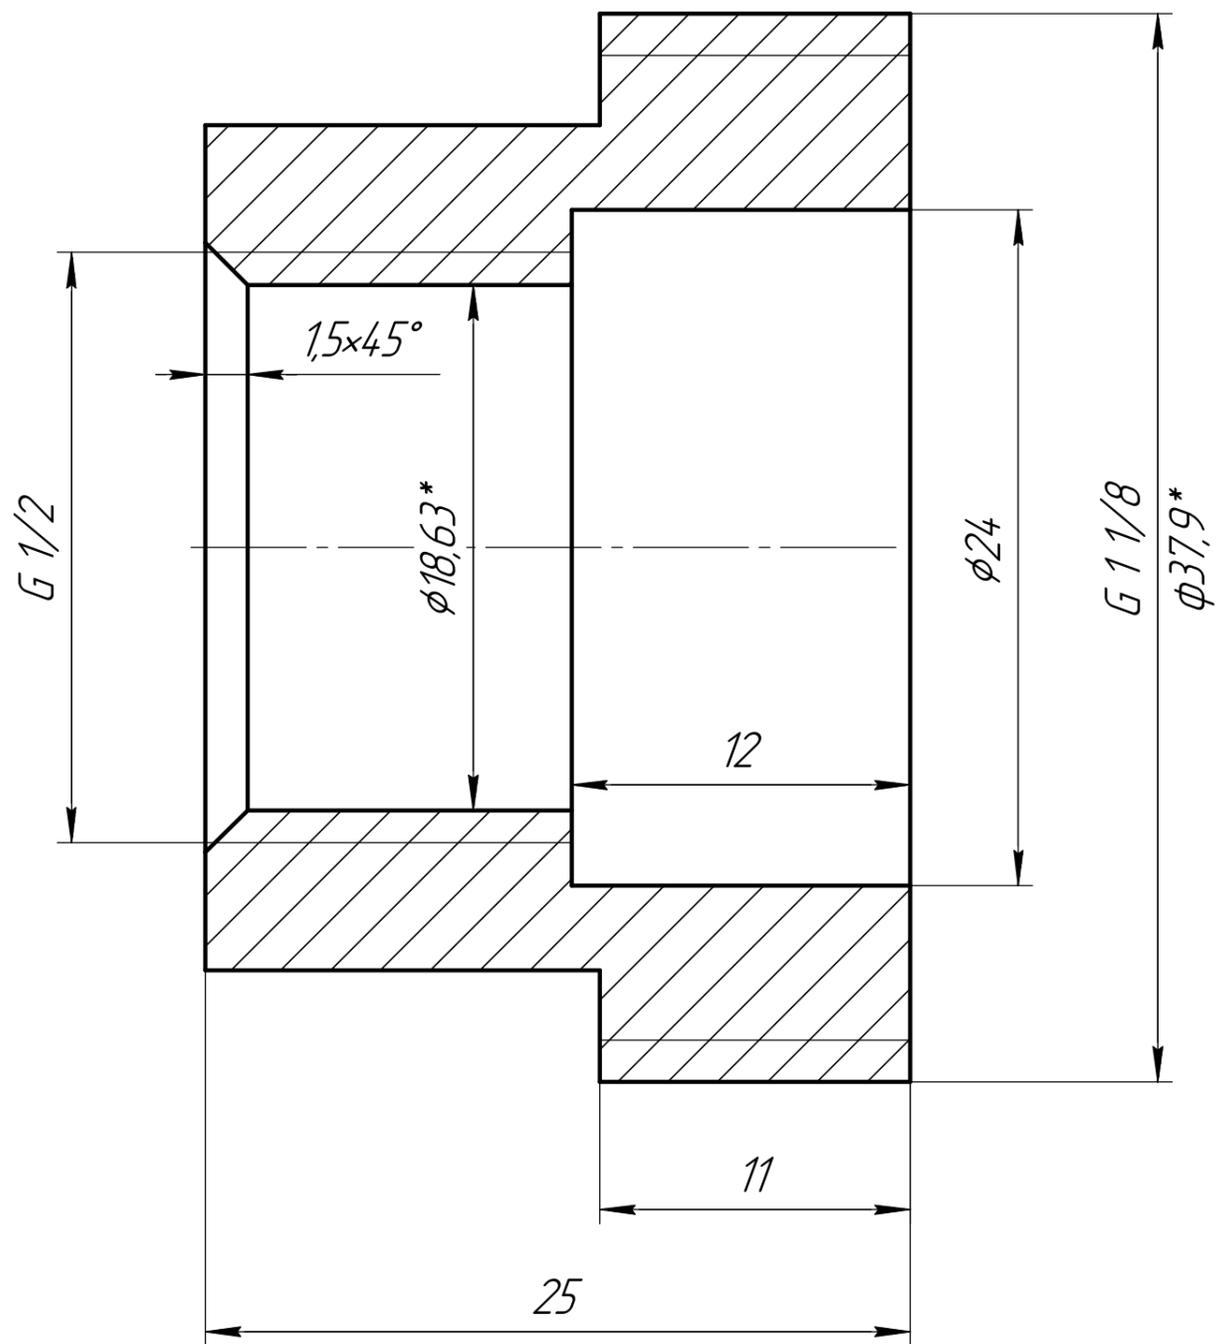

- 1 H12, h12, $\pm \frac{IT12}{2}$.
- 2 Материал: круг $\phi 40$ сталь
- 3 * Размер для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Муфта DN15 G1/2	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							0,1	4:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
И.контр.								
Утв.								

$\sqrt{Ra\ 6,3}$

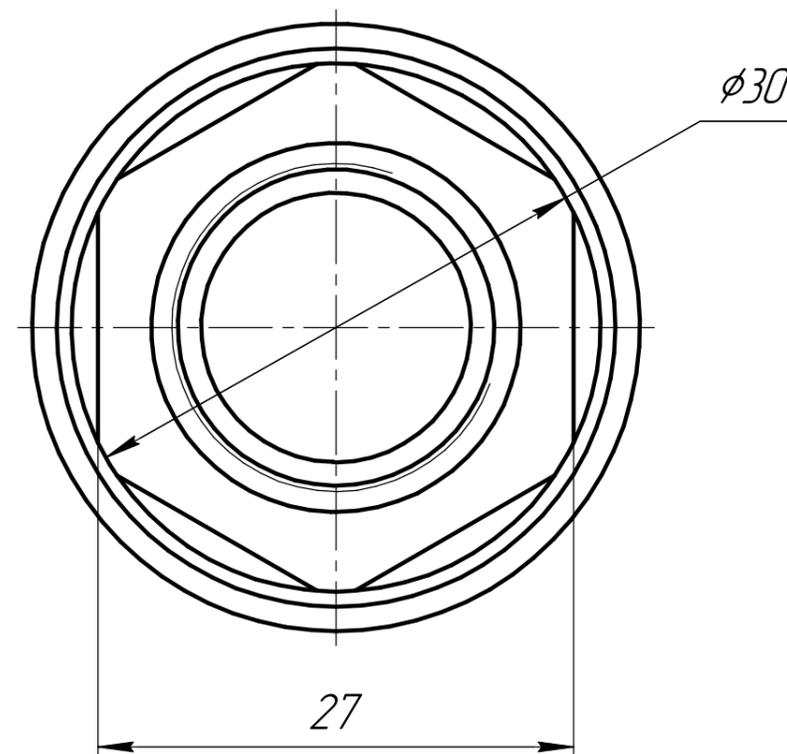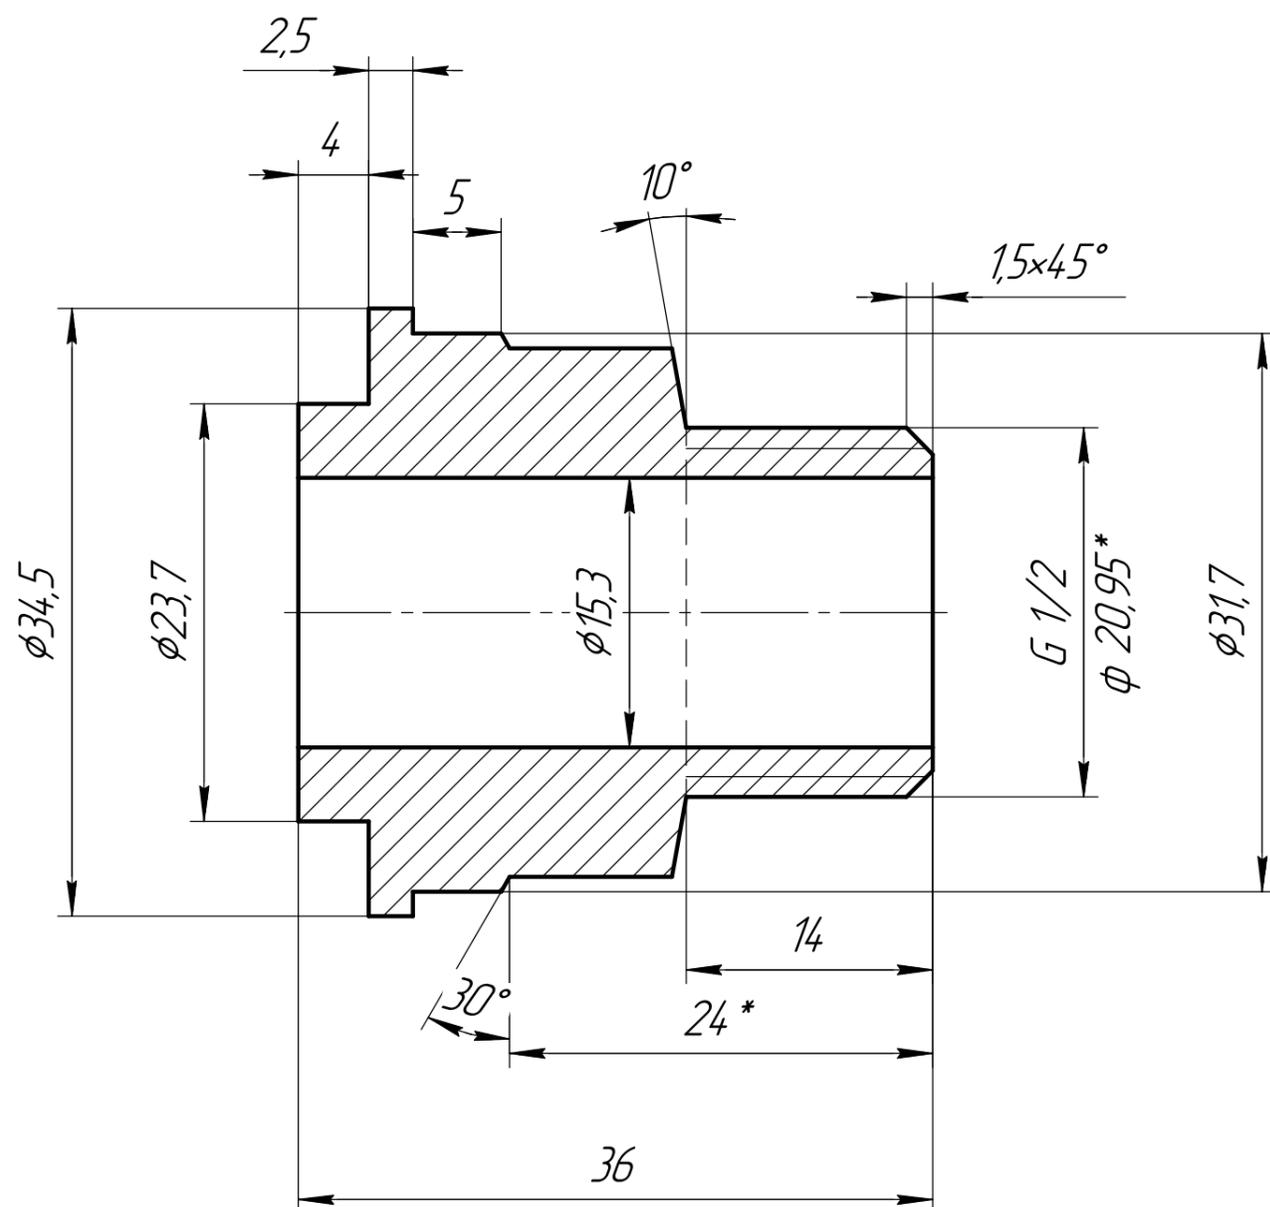

1 H12, h12, $\pm \frac{IT12}{2}$.

2 Материал: круг φ40 сталь

3 * Размер для справок

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Муфта СВ DN15	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,1	2:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
И.контр.								
Утв.								